


Technische werkinstructie voor elektrotechnische vakmensen voor het vervangen van de centraalplaten van Busch-Jaeger wandcontactdozen met Safety+

- 1. Inventariseer** het aantal, de productlijn en de kleur van de door u geïnstalleerde Safety+ wandcontactdoos sinds 1 november 2024.
- 2. Vraag de benodigde onderdelen ter vervanging aan** via onze website www.busch-jaeger.nl/recall-elektroprofessionals
- U ontvangt vervolgens een **individueel dossiernummer**. Busch-Jaeger levert u het benodigde aantal centraalplaten (C-schijven) met shutters, die u gebruikt voor het vervangen bij de betreffende artikelen.
- 4. Controleer na ontvangst van de onderdelen ter vervanging** de geïnstalleerde wandcontactdozen als volgt:
 - Zorg voor een veilige werkomgeving volgens de elektrotechnische veiligheidsvoorschriften.
 - Demonteer de wandcontactdoosafdekking (C-schijf) van de geïnstalleerde Safety+ wandcontactdozen.
 - Controleer de visuele kenmerken van het wandcontactdoostinzetstuk aan de hand van de afbeelding op de website.

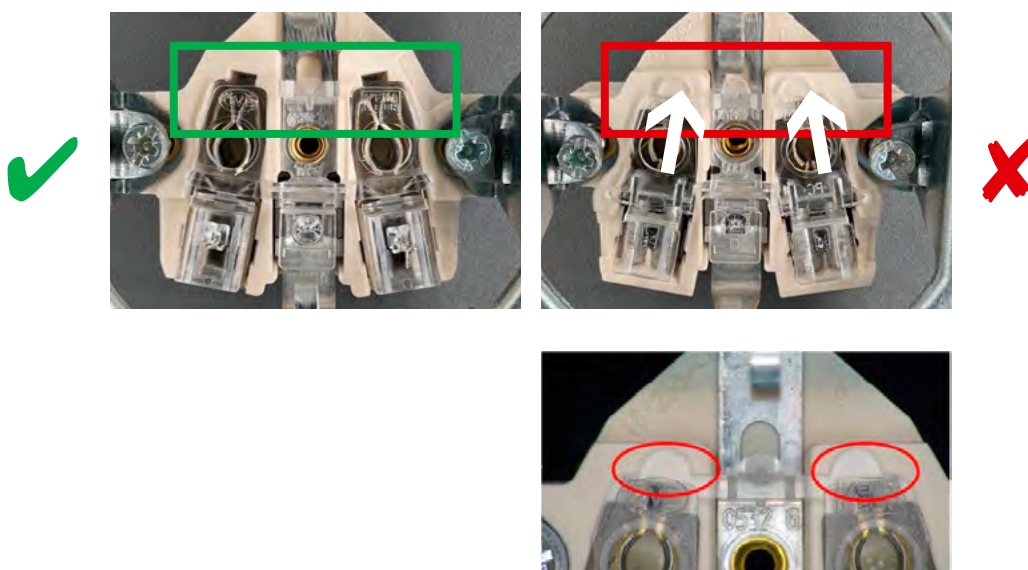

5. Als er **geen nopjes zichtbaar** zijn aan de rechter- en linkerzijde van het transparante kunststofdeel van het wandcontactdoostinzetstuk (linker afbeelding), is de wandcontactdoos inclusief afdekking in orde. Monteer de oorspronkelijke afdekking terug en stel de wandcontactdoos weer in werking.
6. Als er **twee nopjes zichtbaar** zijn op het transparante kunststofdeel an het wandcontactdoostinzetstuk (rechter afbeeldingen), moet de wandcontactdoos-afdekking (C-schijf) worden vervangen. Vervang de geïnstalleerde C-schijf door een van de nieuw geleverde C-schijven. Stel daarna de wandcontactdoos weer in werking.
7. **Stuur alle C-schijven** retour naar Busch-Jaeger, onder vermelding van uw dossiernummer. Dit geldt voor zowel ongebruikte als vervangen onderdelen.

Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning. Uw inzet levert een belangrijke bijdrage aan het succesvol uitvoeren van deze terugroepactie.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Busch-Jaeger Technical Support per mail via nl-schakelmateriaal@abb.com of telefonisch op **088-2600990**.